


Kornverteilung

DIN EN ISO 17892-4

AG	Dr. Stefan Kellerbauer Geologie und Geotechnik
Projekt	Hotel Alte Königsseer Straße
Proben-Nr.	339-341
Datum	18.11.2025

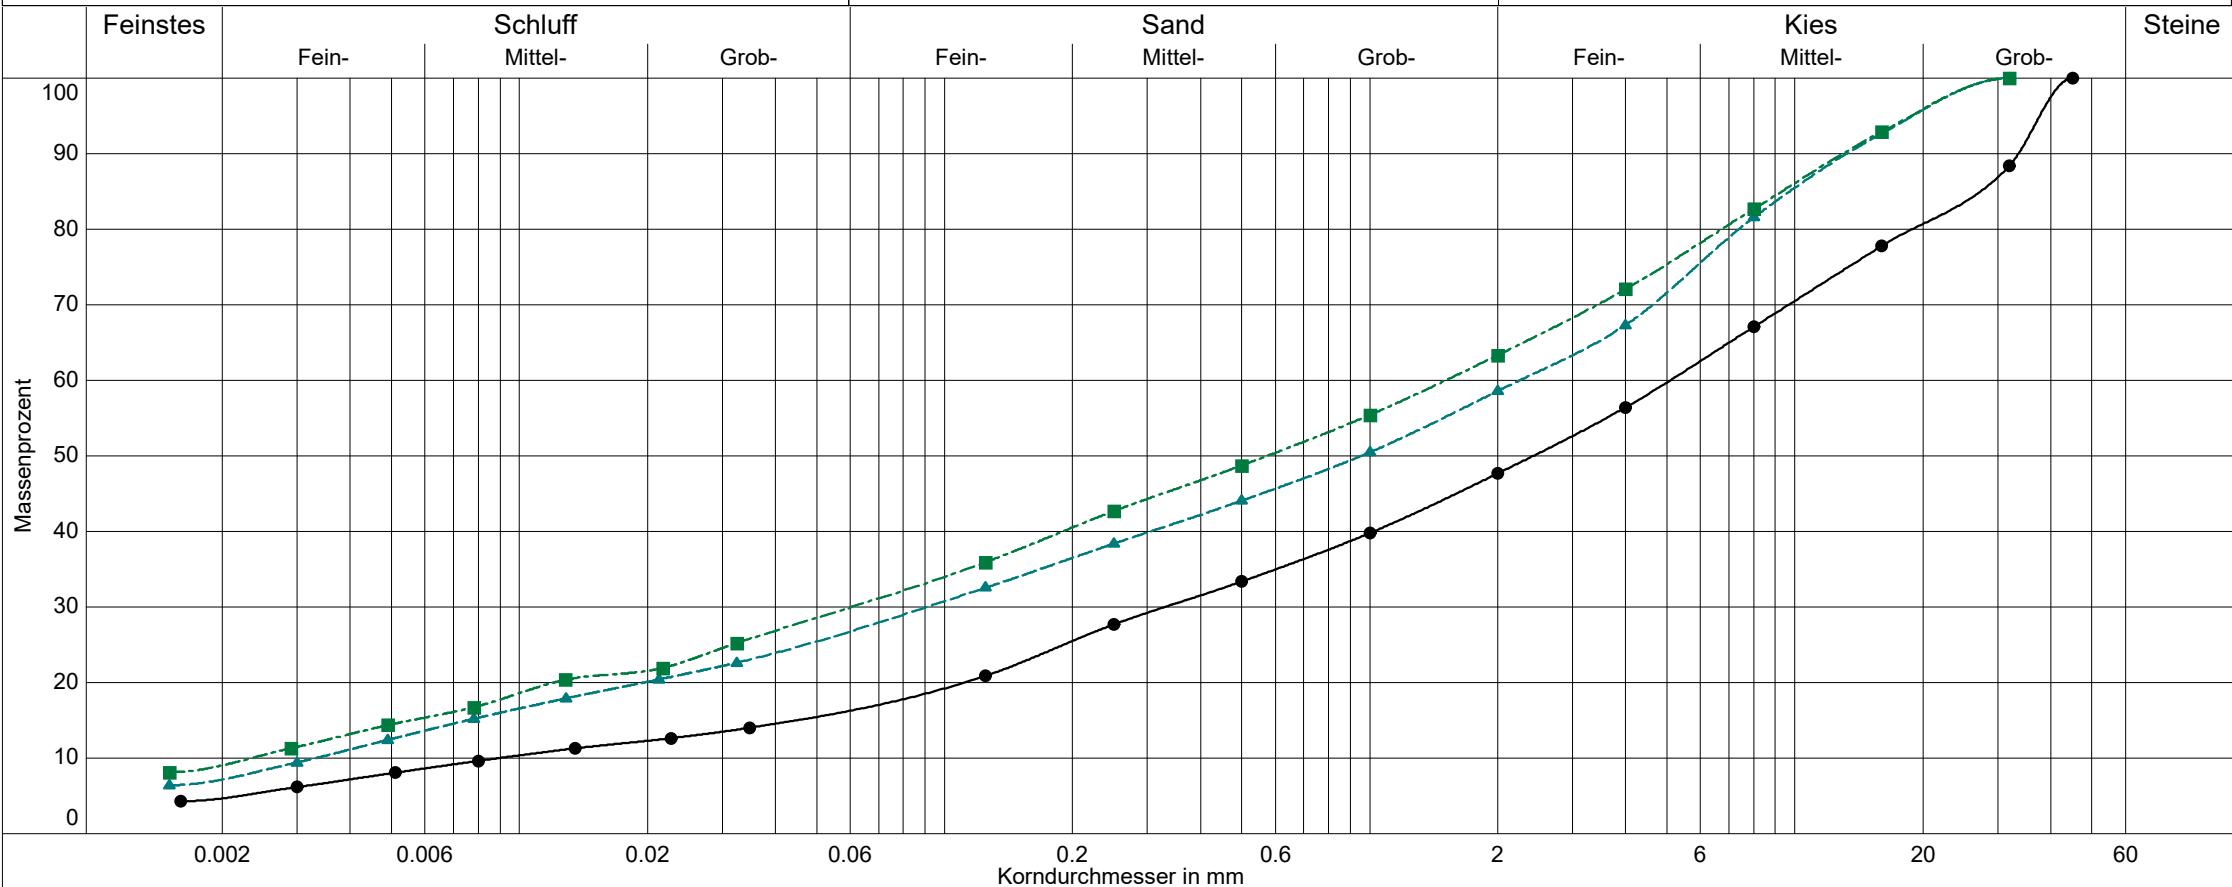

Labornummer	● 339	▲ 340	■ 341
Entnahmestelle	Schurf 1	Schurf 2	Schurf 4
Entnahmetiefe	3,0 m	1,5 m	2,8 m
Entnahmedatum	K. A.	K. A.	K. A.
Ungleichförm. Cu	569.6	679.6	643.5
Krümmungszahl Cc	2.4	1.1	1.0
Anteil < 0.063 mm	16.9 %	27.5 %	30.3 %
kf nach Hazen	- (Cu > 5)	- (Cu > 5)	- (Cu > 5)
kf nach Beyer *mittlere Lagerung	- (Cu > 30)	- (Cu > 30)	- (Cu > 30)
kf nach Kaubisch	3.4E-06 m/s	3.1E-07 m/s	1.7E-07 m/s
kf nach Seiler	-	-	-
Frostempfindl.klasse	F3	F3	F3